

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

MIDSPAN LOAD AND DEFLECTION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน

Sample : Catwalk 500 (Pre Gal),(เลขที่ GR23050133)

Test date : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ดาริกา อิมสง่า


Ref No. 2068-6/2566

Tested by

ธีระพล อ่อนละมูล

Approved by

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

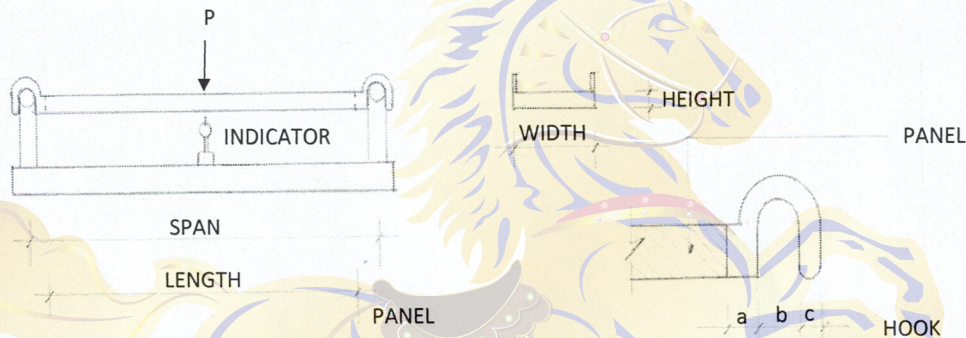

NO.	Width (mm)	Leneth (mm)	Height (mm)	Hook (mm)				Span (mm)	Weight (kg)	Max Load (kgf)	Failure	Remark
				a	b	c	Thickness				Mode	
3	500	1712	52.51	32.93	52.25	18.76	5.91	1830	13.44	667	แอ่นงอ กลางแผ่น บริเวณช่วงกด	-

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

MIDSPAN LOAD AND DEFLECTION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน

Sample : Catwalk 500 (Pre Gal) , (เลขที่ GR23050133)

Date Tested : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ด.วิฑู
ดาริกา อิมสง่า

Ref. No. 2068-6/2566


Tested by

ธีรพล อ่อนละมุล

Approved by

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

Load (kgf)	Deflection (mm)	Remark
300	9.92	-
350	10.56	-
400	13.12	-
450	15.06	-
500	17.52	-
550	18.93	-
600	22.06	-
Max Load 667		-
		-

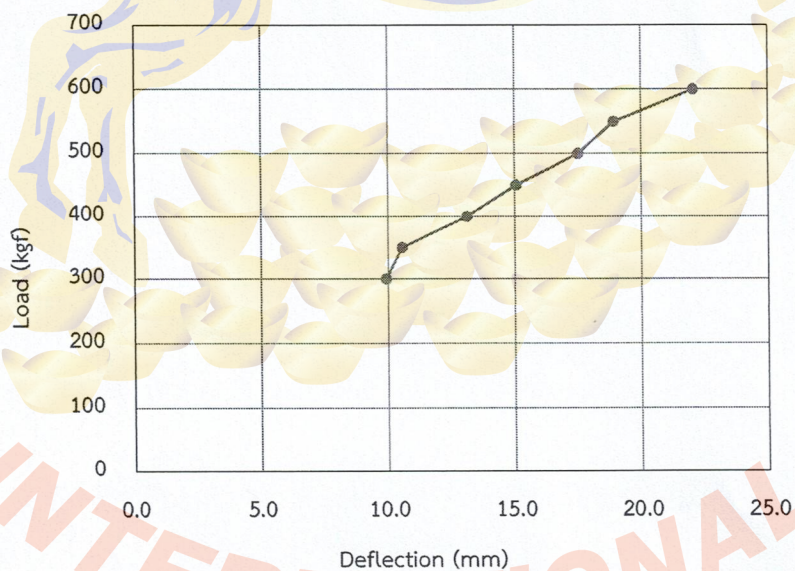

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ภาพประกอบการทดสอบ

Ref.No.2068-6

