

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบการรับแรงดึงของ TIE ROD กับ STEEL CONE

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : Steel cone 15-17 mm. Diwidag 75 mm. จำนวน 1 ตัวอย่าง

Date Tested : 27 มิถุนายน 2568

Data Recorder : ศศิธร สร้อยประเสริฐ

ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Ref No. : 4184-9/2568

Tested by

Approved by

ธีระพล อ่อนละมูล

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

Specimen No.	Description	เลขที่อ้างอิง	Ultimate Load (kgf)	ลักษณะการวิบัติ
1	Steel cone 15-17 mm. Diwidag 75 mm. Tie Rod 15-17 x 1.00 m. Diwidag	IPT 68003/9	9972	Steel cone แตกที่ปลอกเกลียว

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบการรับแรงดึงของ TIE ROD กับ STEEL CONE

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : Steel cone 15-17 mm. Diwidag 75 mm. จำนวน 1 ตัวอย่าง

Date Tested : 27 มิถุนายน 2568

Data Recorder : ศศิธร สร้อยประเสริฐ

ศศิธร สร้อยประเสริฐ



Ref.No. : 4184-9/2568

Tested by : ชัยพล อ่อนละมูล


Approved by : รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

ธีระพล อ่อนละมูล


รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

ภาพประกอบผลการทดสอบ

ภาพก่อนการทดสอบ

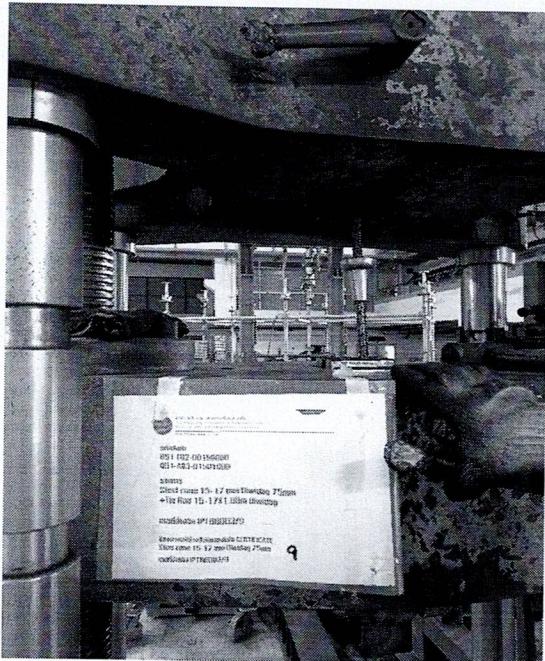

ภาพหลังการทดสอบ

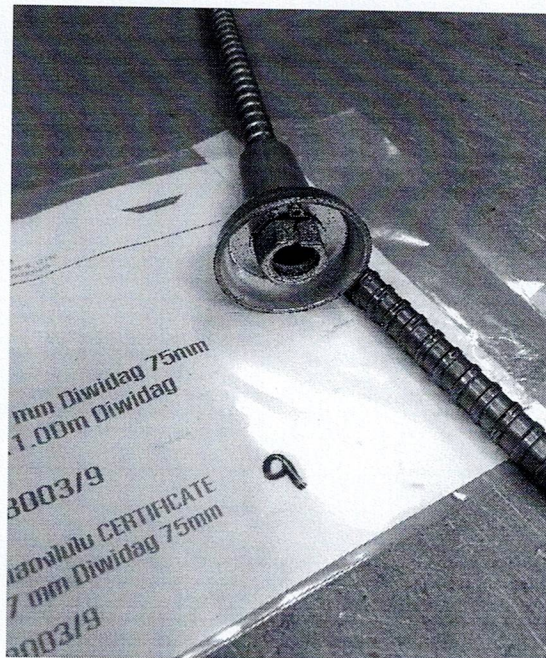

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง