

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบนั่งร้าน

For : K.O.H. International Co., Ltd.

Ref No. : 3221-9/2563

Project : ตรวจสอบคุณภาพ

Sample : นั่งร้าน ขนาด 1220 x 1825 x 1500 x 1.7 mm เลขที่อ้างอิง T63016/3 (No.1)

Date Tested : 12 กันยายน 2563

Data Recorder :

ใจทิพย์  
ใจทิพย์ ดิศรีสุข

Tested by :

ธีระพล อ่อนละมูล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

| รายละเอียด                | มิติและลักษณะทั่วไป (มิลลิเมตร) |      |      |      |        | หมายเหตุ   |
|---------------------------|---------------------------------|------|------|------|--------|------------|
|                           | 1                               | 2    | 3    | 4    | เฉลี่ย |            |
| ความกว้าง                 | 1220                            | 1220 | 1220 | 1220 | 1220   | โครงสร้าง  |
| ความสูง                   | 1500                            | 1500 | 1500 | 1500 | 1500   |            |
| ความกว้าง                 | 1020                            | 1020 | 1020 | 1020 | 1020   | โครงนอน    |
| ความยาว                   | 1825                            | 1825 | 1825 | 1825 | 1825   |            |
| ความกว้าง                 | 1825                            | 1825 | 1825 | 1825 | 1825   | โครงกันโยก |
| ความสูง                   | 1220                            | 1220 | 1220 | 1220 | 1220   |            |
| ความตรง                   | ตรง                             |      |      |      |        | โครงสร้าง  |
| ผิว                       | เรียบตลอด                       |      |      |      |        |            |
| รอยเชื่อม                 | ดี, เชื่อมตลอดแนว               |      |      |      |        |            |
| รอยต่อ                    | ไม่มีรอยต่อ                     |      |      |      |        |            |
| ความตรง                   | ตรง                             |      |      |      |        | โครงนอน    |
| ผิว                       | เรียบตลอด                       |      |      |      |        |            |
| รอยเชื่อม                 | ดี, เชื่อมตลอดแนว               |      |      |      |        |            |
| รอยต่อ                    | ไม่มีรอยต่อ                     |      |      |      |        |            |
| ความต้านทานแรงกด<br>(kgf) | 24580                           |      |      |      |        | โครงสร้าง  |

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.



..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้  
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ  
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ภาพประกอบการทดสอบนั่งร้าน ขนาด 1220 x 1825 x 1500 x 1.7 mm

เลขที่อ้างอิง T63016/3 (No.1)

Ref.No.3221-9/2563

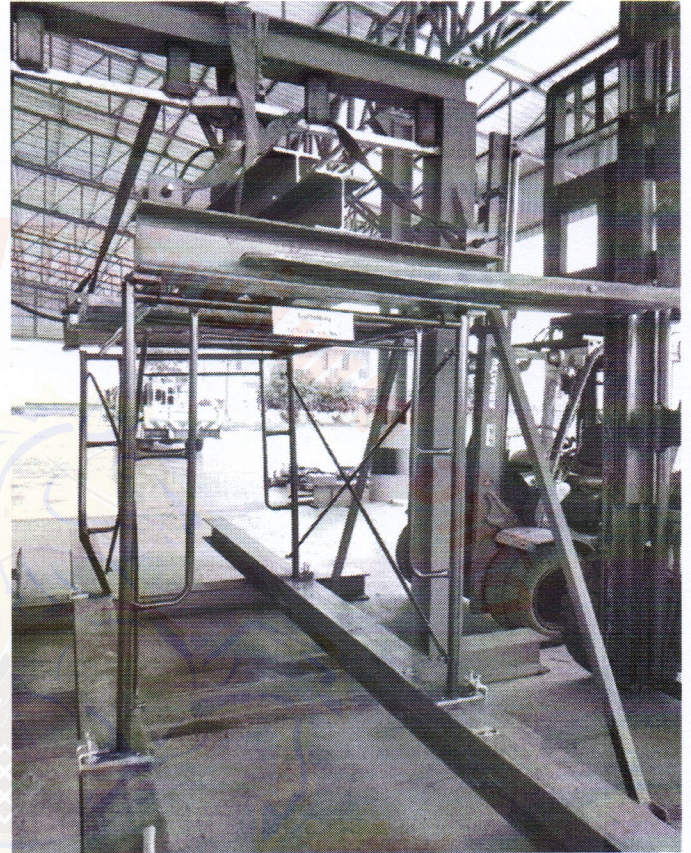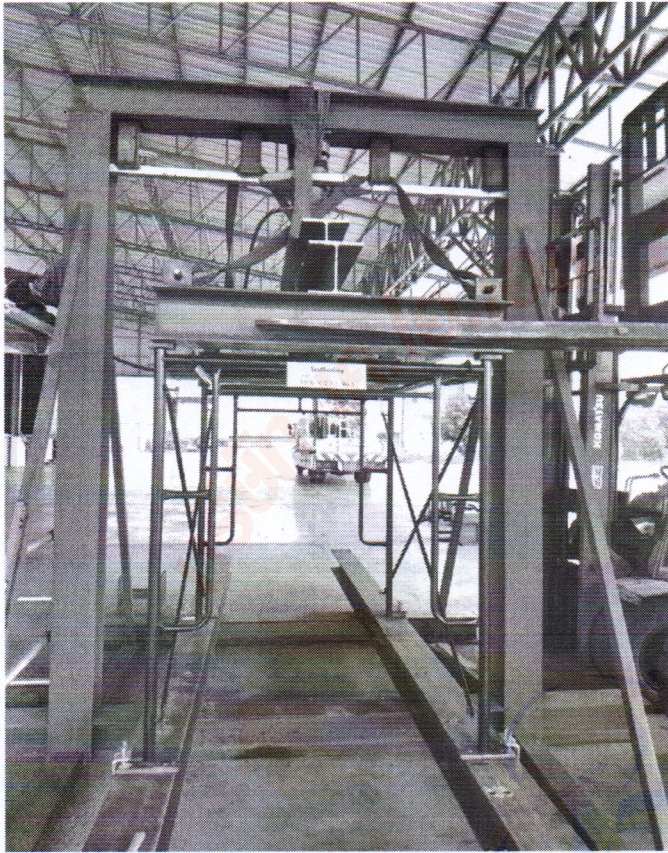

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้  
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ  
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง