

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบเสาค้ำยัน

For : K.O.H International Co., Ltd.

Ref. No. : 3221-15/2563

Project : ตรวจสอบคุณภาพ

Tested by :

Sample : เสาค้ำยัน 3.5 m (Pre-Gal) เลขที่อ้างอิง T63016/7 (No.1)

Date Tested : 12 กันยายน 2563


Data Recorder :

ใจทิพย์
จิตพิชญ์ ดิสรุสุข

Approved by :

ธีระพล อ่อนละมุล

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร



No.	รายการ	ความยาว (mm)	แรงกดสูงสุด (kgf)	หมายเหตุ
1	ระยะสลักสุดท้ายไม่รับเกลียว	3500	4008	-

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.



3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ภาพประกอบการทดสอบเสาเข็ม 3.5 m (Pre-Gal)

เลขที่อ้างอิง T63016/7 (No.1)

Ref.No.3221-15/2563

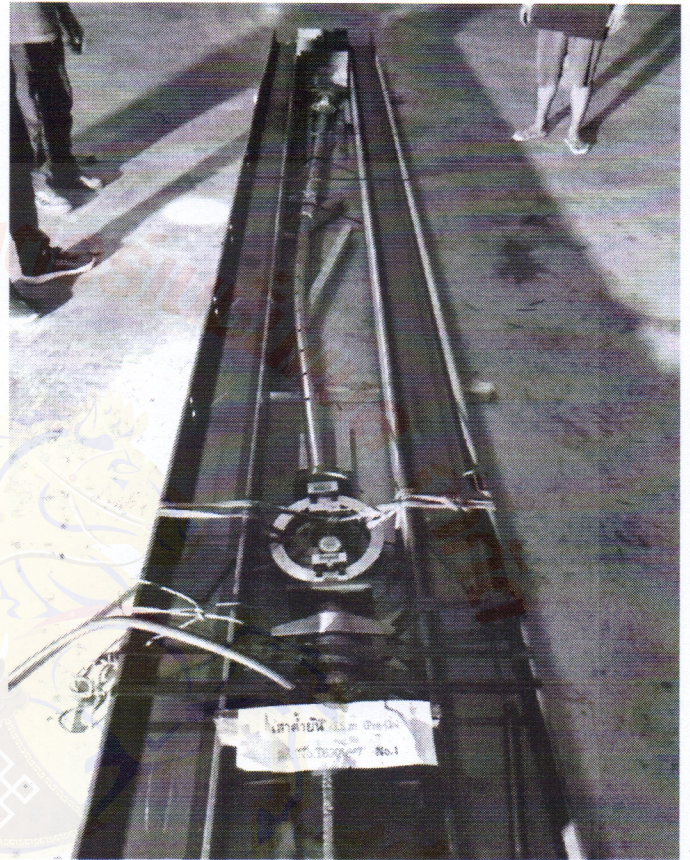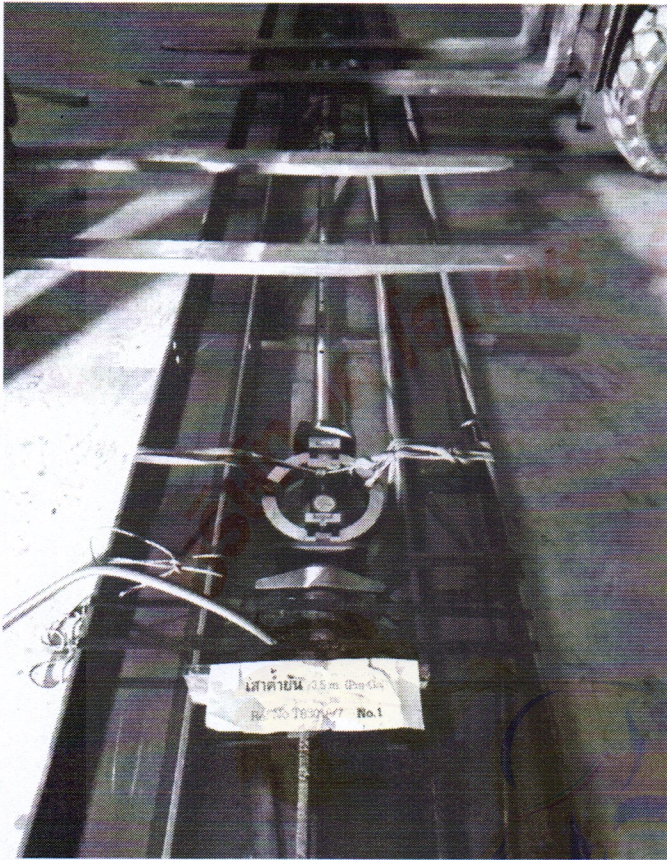

Approved by:



รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง