

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

การทดสอบการรับน้ำหนักน้ําร้านท่อกเหล็กกล้าแบบโครง

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Ref. No. : 4277-2/2568

Project : ทดสอบคุณภาพสินค้า

Sample : น้ําร้าน 1.7 m (หน้าแคบรุ่นหน้าต่าง) W 762 mm. x L 1829 mm. x 1700 mm หน้า 1.7 (ชุด)

เลขที่อ้างอิง T 68001 เลขที่ DP/Lot/Heat No. - รหัสสินค้า - (จำนวน 1 ชุด)

Date Tested : 4 สิงหาคม 2568

Data Recorder :

ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Tested by :

อดิชาติ แพรสี

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรัฏฐ

มิติการวัด	มิลลิเมตร							ชั้นประกอบของน้ําร้าน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	เฉลี่ย		
ความหนา	1.89	1.95	1.90	1.90	2.17	1.94	1.96	โครงตั้งคู่แรก	รวมสี่เคลือบ
	2.14	2.45	1.81	1.96	2.30	2.38	2.17	โครงตั้งคู่หลัง	
ความกว้าง C/C	765	761					763	โครงตั้งคู่แรก	รวมสี่เคลือบ
			765	765			765	โครงตั้งคู่หลัง	
ความสูง	1699	1699					1699	โครงตั้งคู่แรก	
			1699	1699			1699	โครงตั้งคู่หลัง	
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายนอก)	41.75	41.69	41.41	41.66			41.63	โครงตั้งคู่แรก	รวมสี่เคลือบ
	41.59	47.70	41.69	41.68			43.17	โครงตั้งคู่หลัง	
ความกว้าง C/C	431	433					432		รวมสี่เคลือบ
ความยาว	1830	1830					1830	โครงนอน	
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายนอก)	41.32	41.31	41.26	41.43			41.33		รวมสี่เคลือบ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายนอก)	19.73	19.93	19.68	19.67			19.75	โครงกันโยกด้านซ้าย	รวมสี่เคลือบ
	19.79	19.83	19.71	19.6			19.73	โครงกันโยกด้านขวา	
ความกว้าง (หมด-หมด)	1830	1830					1830	โครงกันโยกด้านซ้าย	
			1830	1830			1830	โครงกันโยกด้านขวา	
ความสูง (หมด-หมด)	1220	1220					1220	โครงกันโยกด้านซ้าย	
			1220	1220			1220	โครงกันโยกด้านขวา	
ความต้านทานแรงกดสูงสุด (kg)									16,111
ลักษณะการวิบัติ	ขาโครงตั้งคู่แรกและหลัง ฝั่งที่เป็นขาเดี่ยว เกิดการโก่งเดาะช่วงกลางเสา ขาโครงตั้งคู่แรกและหลัง ฝั่งที่เป็นบันได ไม่เกิดการโก่งเดาะ								

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

.....3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้

ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ

หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

การทดสอบการรับน้ำหนักน้ําน้ําร้านท่อกเหล็กกล้าแบบโครง

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Ref. No. : 4277-2/2568

Project : ทดสอบคุณภาพสินค้า

Sample : น้ําร้าน 1.7 m (หน้าแคบรุ่นหน้าต่าง) W 762 mm. x L 1829 mm. x 1700 mm หน้า 1.7 (ชุด)

เลขที่อ้างอิง T 68001 เลขที่ DP/Lot/Heat No. - รหัสสินค้า - (จำนวน 1 ชุด)

Date Tested : 4 สิงหาคม 2568

Data Recorder :

ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Approved by


รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร




รูปภาพประกอบการทดสอบ

น้ําร้าน 1.7 m (หน้าแคบรุ่นหน้าต่าง) W 762 mm x L 1829 mm x หน้า 1700 mm

ภาพก่อนทดสอบ

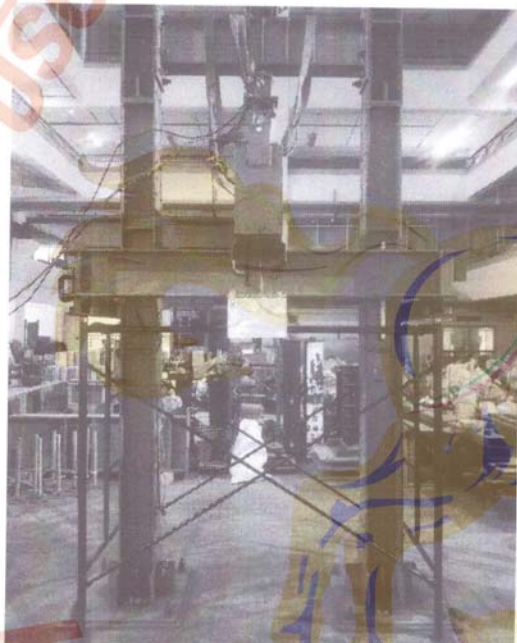

ภาพหลังทดสอบ

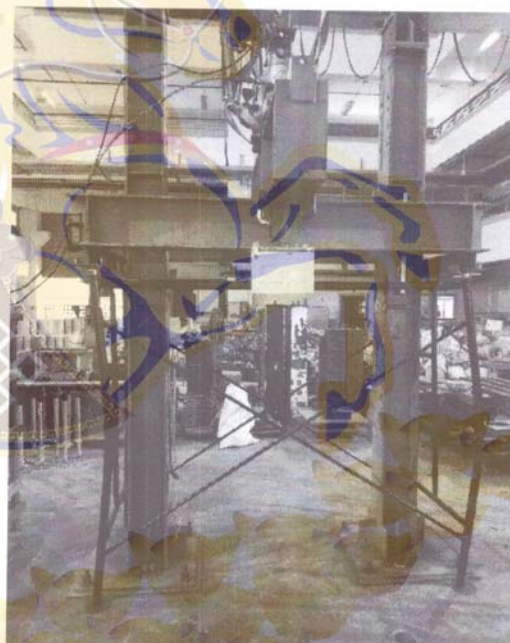

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

.....3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรอง
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง