

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

MIDSPAN LOAD AND DEFLECTION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน

Sample : แผ่นทางเดิน 450 (Pre Gal) แบบ Box (เลขที่ GR23010127)

Test date : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ดาร์ก้า อิมสง่า


Ref No : 2068-5/2566

Tested by :

ธีระพล อ่อนละมูล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

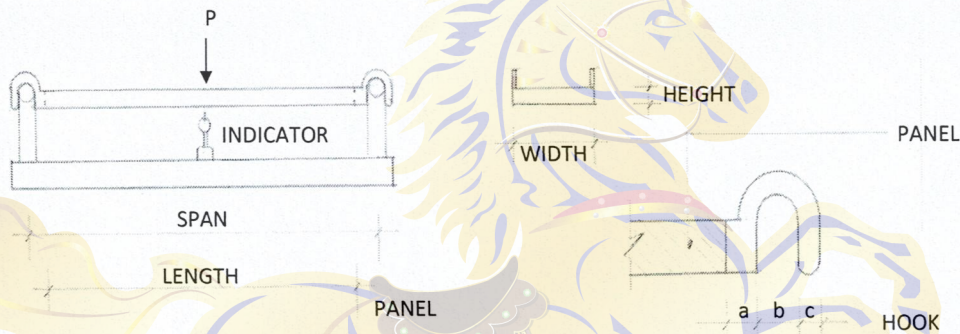

NO.	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)	Hook (mm)				Span (mm)	Weight (kg)	Max Load (kgf)	Failure	Remark
				a	b	c	Thickness				Mode	
2	450	1719	46.35	31.42	54.13	20.62	6.02	1830	12.60	640	แอ่นงอ กลางแผ่น บริเวณช่วงกุด	-

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

INTERNATIONAL Ltd.

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

MIDSPAN LOAD AND DEFLECTION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน

Sample : แผ่นทางเดิน 450 (Pre Gal) แบบ Box (เลขที่ GR23010127)

Date Tested : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ดารีกา อิมสง่า

Ref No. : 2068-5/2566


Tested by :

ธีรพล อ่อนละมูล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

Load (kgf)	Deflection (mm)	Remark
300	10.45	-
350	12.25	-
400	14.07	-
450	16.62	-
500	18.13	-
550	20.60	-
600	24.16	-
Max Load 640		-
		-

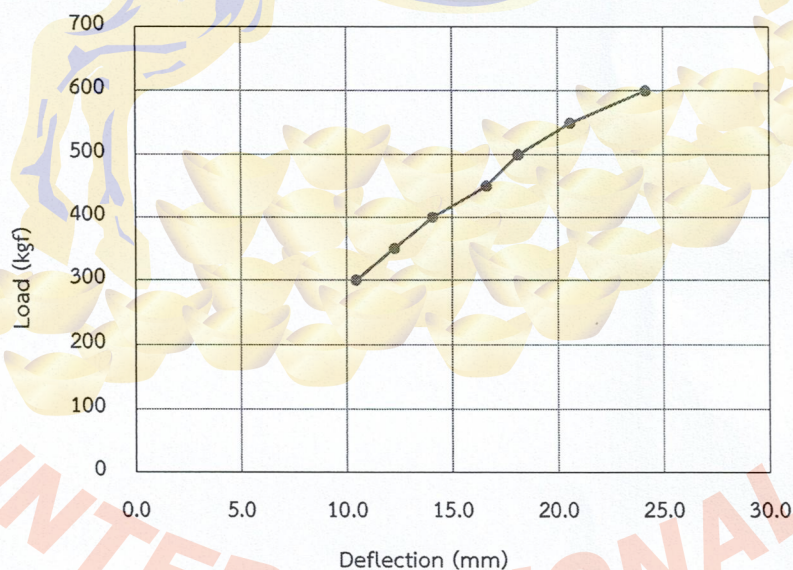

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ภาพประกอบการทดสอบ

Ref. No. 2068-5/2566

