

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

MIDSPAN LOAD AND DEFLECTION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ ทดสอบมาตรฐาน

Sample : แผ่นทางเดิน 450 (Pre Gal) แบบ Flat Bar (เลขที่ GR22120391)

Test date : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ดริกา อิมสง่า


Ref No. : 2068-4/2566

Tested by :

ธีระพล อ่อนละมุล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

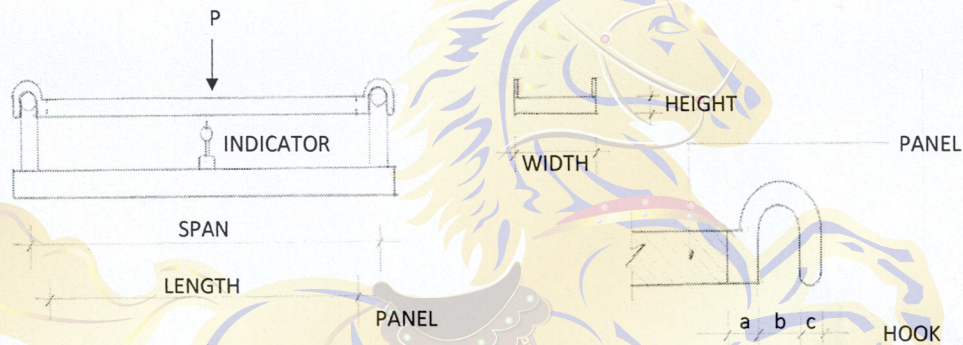

NO.	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)	Hook (mm)				Span (mm)	Weight (kg)	Max Load (kgf)	Failure Mode	Remark
				a	b	c	Thickness					
1	447	1715	46.58	34.43	49.90	20.08	5.83	1830	12.76	648	แอ่นงอ กลางแผ่น บริเวณช่วงกุด	-

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

MIDSPAN LOAD AND DEFLECTION TEST

For : บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน

Sample : แผ่นทางเดิน 450 (Pre Gal) แบบ Flat Bar (เลขที่ GR22120391)

Date Tested : 14 มิถุนายน 2566

Data Recorder :

ดาริกา อิมสง่า

Ref. No. : 2068-4/2566


Tested by :

ธีรพล อ่อนละมูล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

Load (kgf)	Deflection (mm)	Remark
300	11.05	-
350	13.63	-
400	14.92	-
450	18.62	-
500	20.58	-
550	24.07	-
600	29.78	-
Max Load 648		-
		-

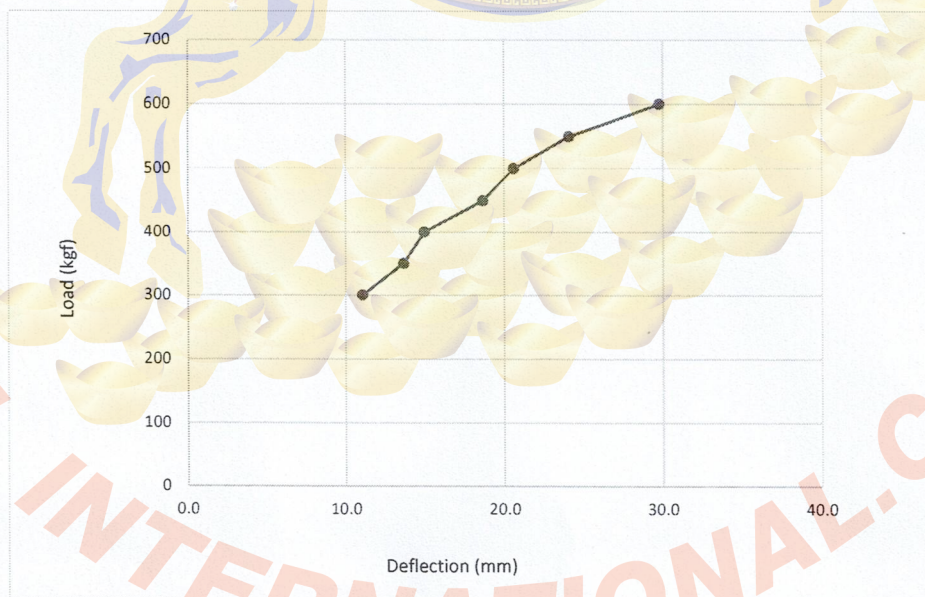

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ภาพประกอบการทดสอบ

Ref. No. 2068-4/2566

